


BMS konfiguration

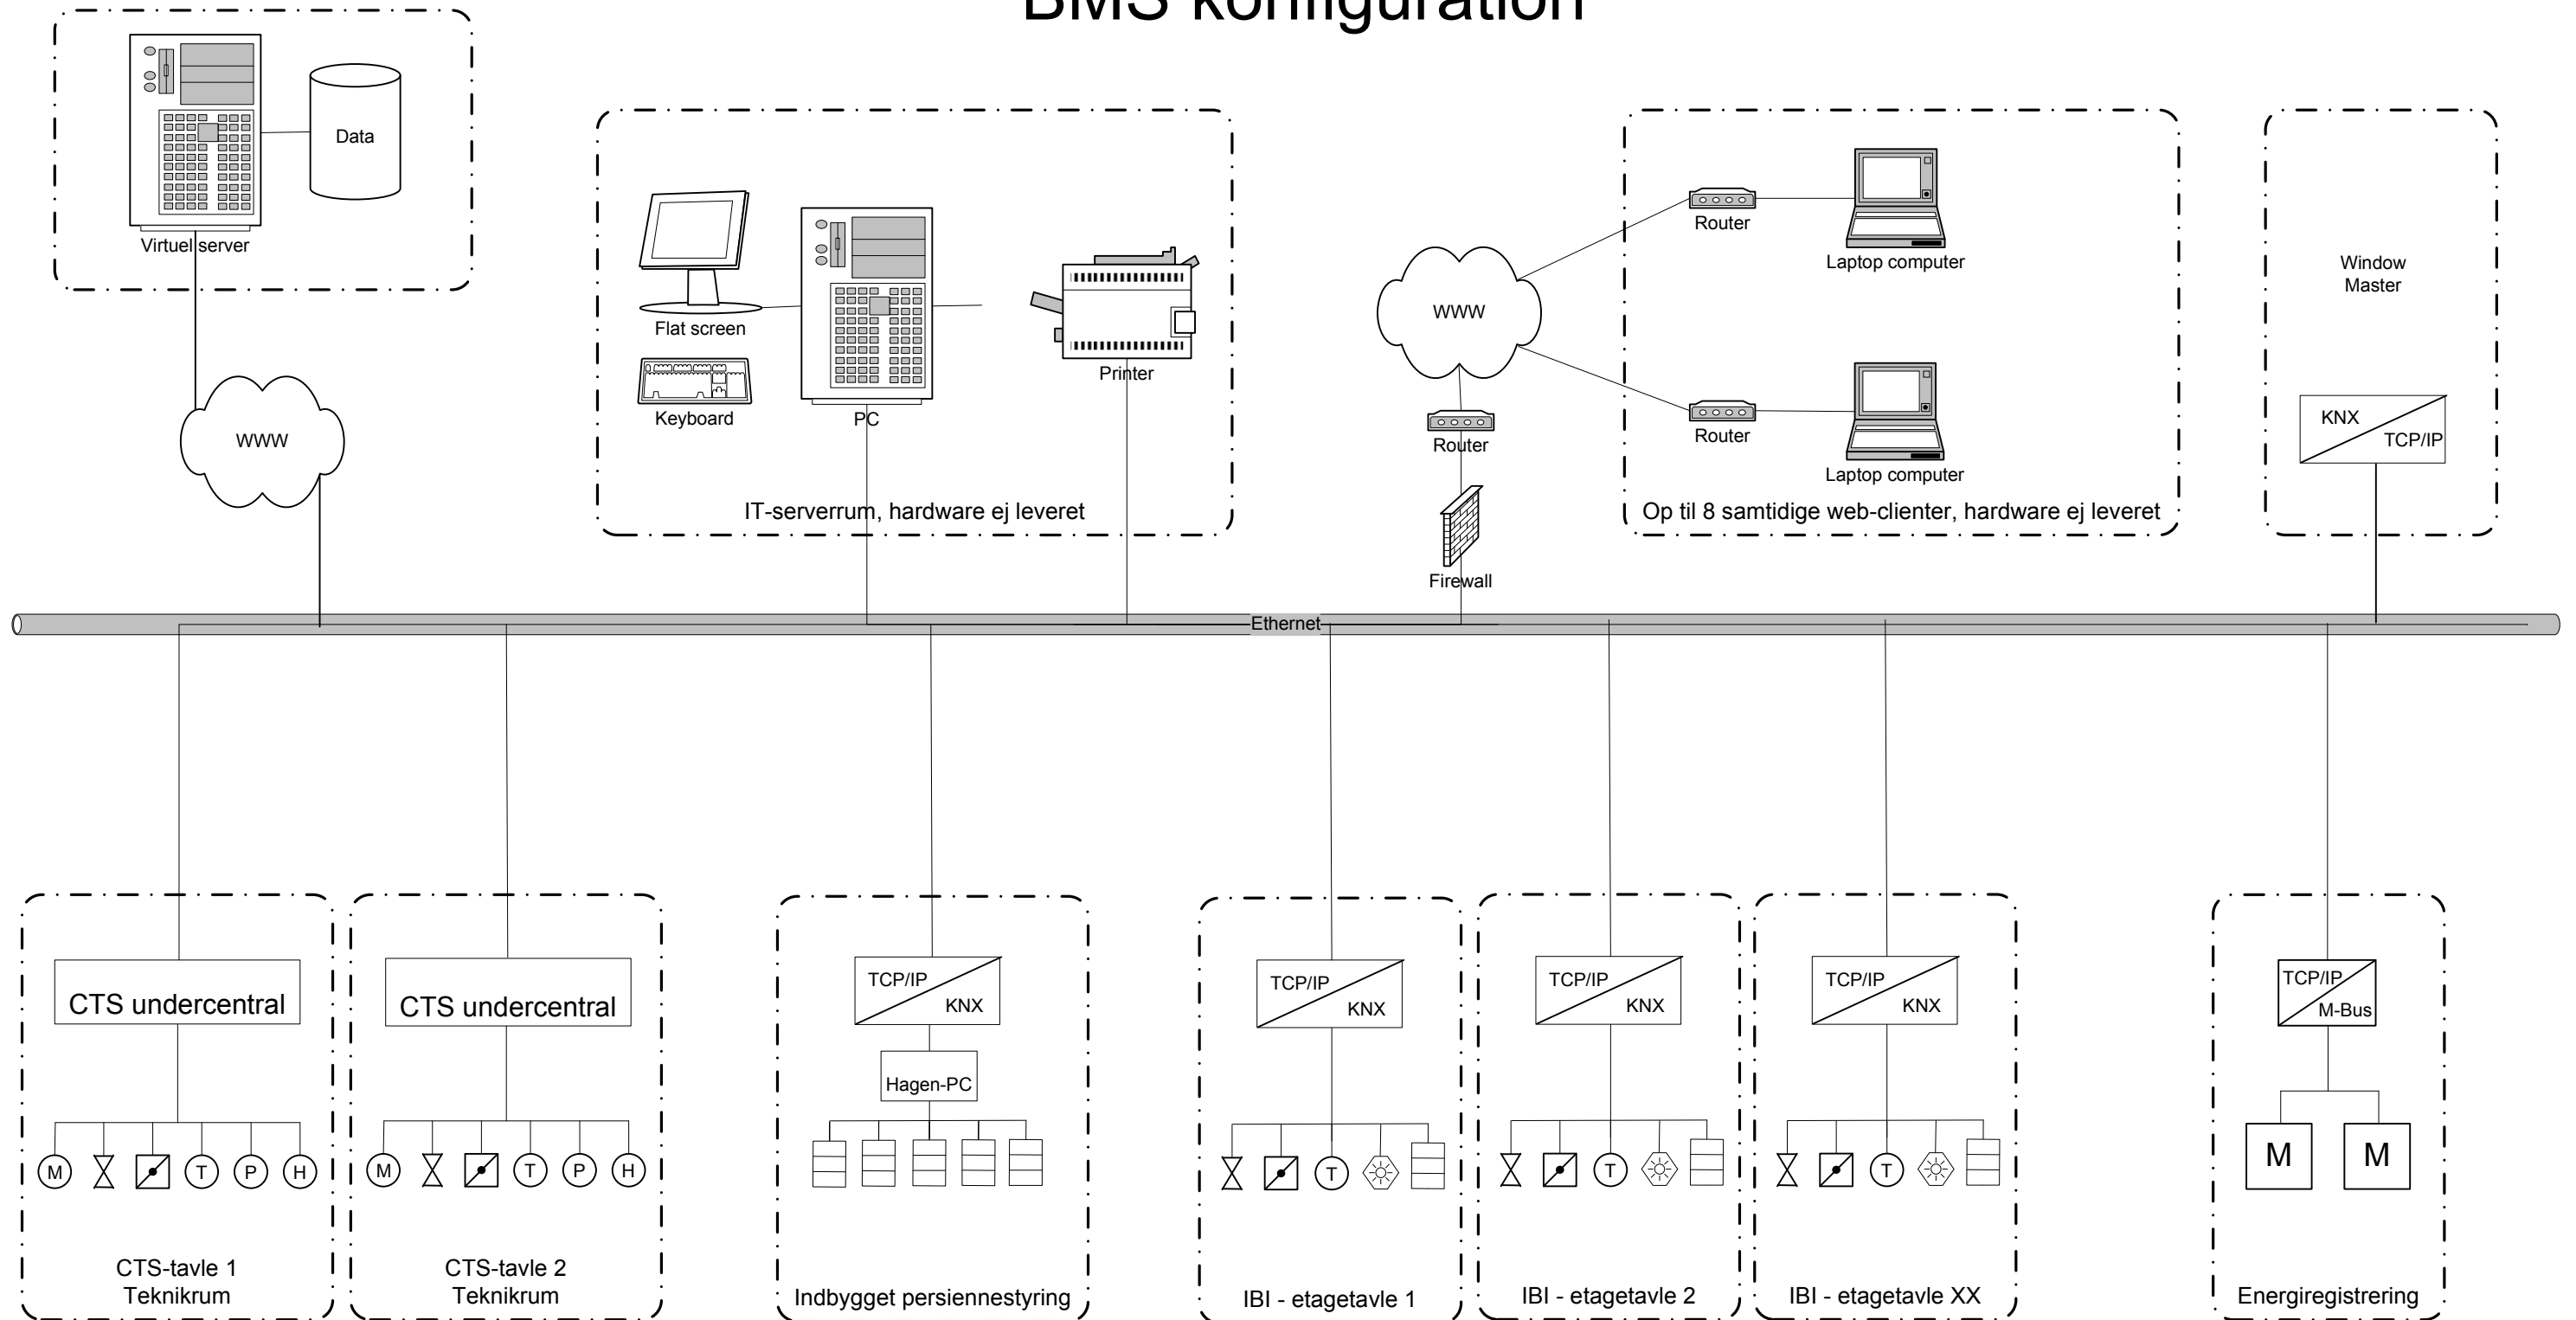

Noter :

Opdeling mellem CTS og IBI installationer følger totalentreprise beskrivelsen afsnit 15.13

Forbindelsen mellem periferikomponenter og CTS undercentral er en blanding mellem hårdfortrådede signaler og Modbus opkoblede signaler. Modbus vil primært blive anvendt til frekvensomformer og aktuatorer.

For IBI installationer henvises til principdiagram for IBI.